

±0,000 = 206,63

značka :	datum :	předmět revize :	revizi provedl :
revize :			

#### LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT t1=65°C
- - - VRATNÉ POTRUBÍ ÚT t2=50°C

VK11-500/500- TYP A ROZMĚRY DESKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA S INTEGROVANÝM TRV

KTT-1220/600- ROZMĚRY KOUPELNOVÉHO TRUBKOVÉHO TĚLESA

LK-1200/230/230- ROZMĚRY LAVICOVÉHO KONVEKTORU

RŠVK- REGULAČNÍ ŠROUBENÍ DVOJITÉ PRO OTOPNÁ TĚLESA TYPU VK

THVK- TERMOSTATICKÁ HLAVICE PRO INTEGROVANÝ TERMOREGULAČNÍ VENTIL

TRV- TERMOREGULAČNÍ VENTIL

RŠ- REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

TH- TERMOSTATICKÁ HLAVICE

RHVK- RUČNÍ HLAVICE PRO INTEGROVANÝ TERMOREGULAČNÍ VENTIL


#### POZN.:

—SPÁDOVÁNÍ POTRUBÍ, UMÍSTĚNÍ VYPOUŠTĚCÍCH A ODVZDUŠŇOVACÍCH ARMATUR VYŘEŠIT DLE SITUACE NA STAVBĚ

—PROSTUPY PRO POTRUBÍ ÚT MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNIT DLE PBŘS

zodpovědný projektant :	Lukáš Diviš	zpracoval :	Lukáš Diviš	datum :	7 /2020
DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM Č.121 / 2000 SB. A JE VLASTNÍCTVÍM AUTORŮ, NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORŮ POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI POSKYTNUT TŘETÍ OSOBĚ.					
klient ( zakázky ) :					
Městys Nezamyslice, Tjabinova 111, Nezamyslice 79826					
stupeň dokumentace :					
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
název zakázky ( dílo ) :					
BYTOVÝ DŮM NEZAMYSLICE Č.P. 145					

dokument :	č. výkresu :	měřítko :
ÚT - PŮDORYS 1.NP	D.1.4 - 01	1 : 75

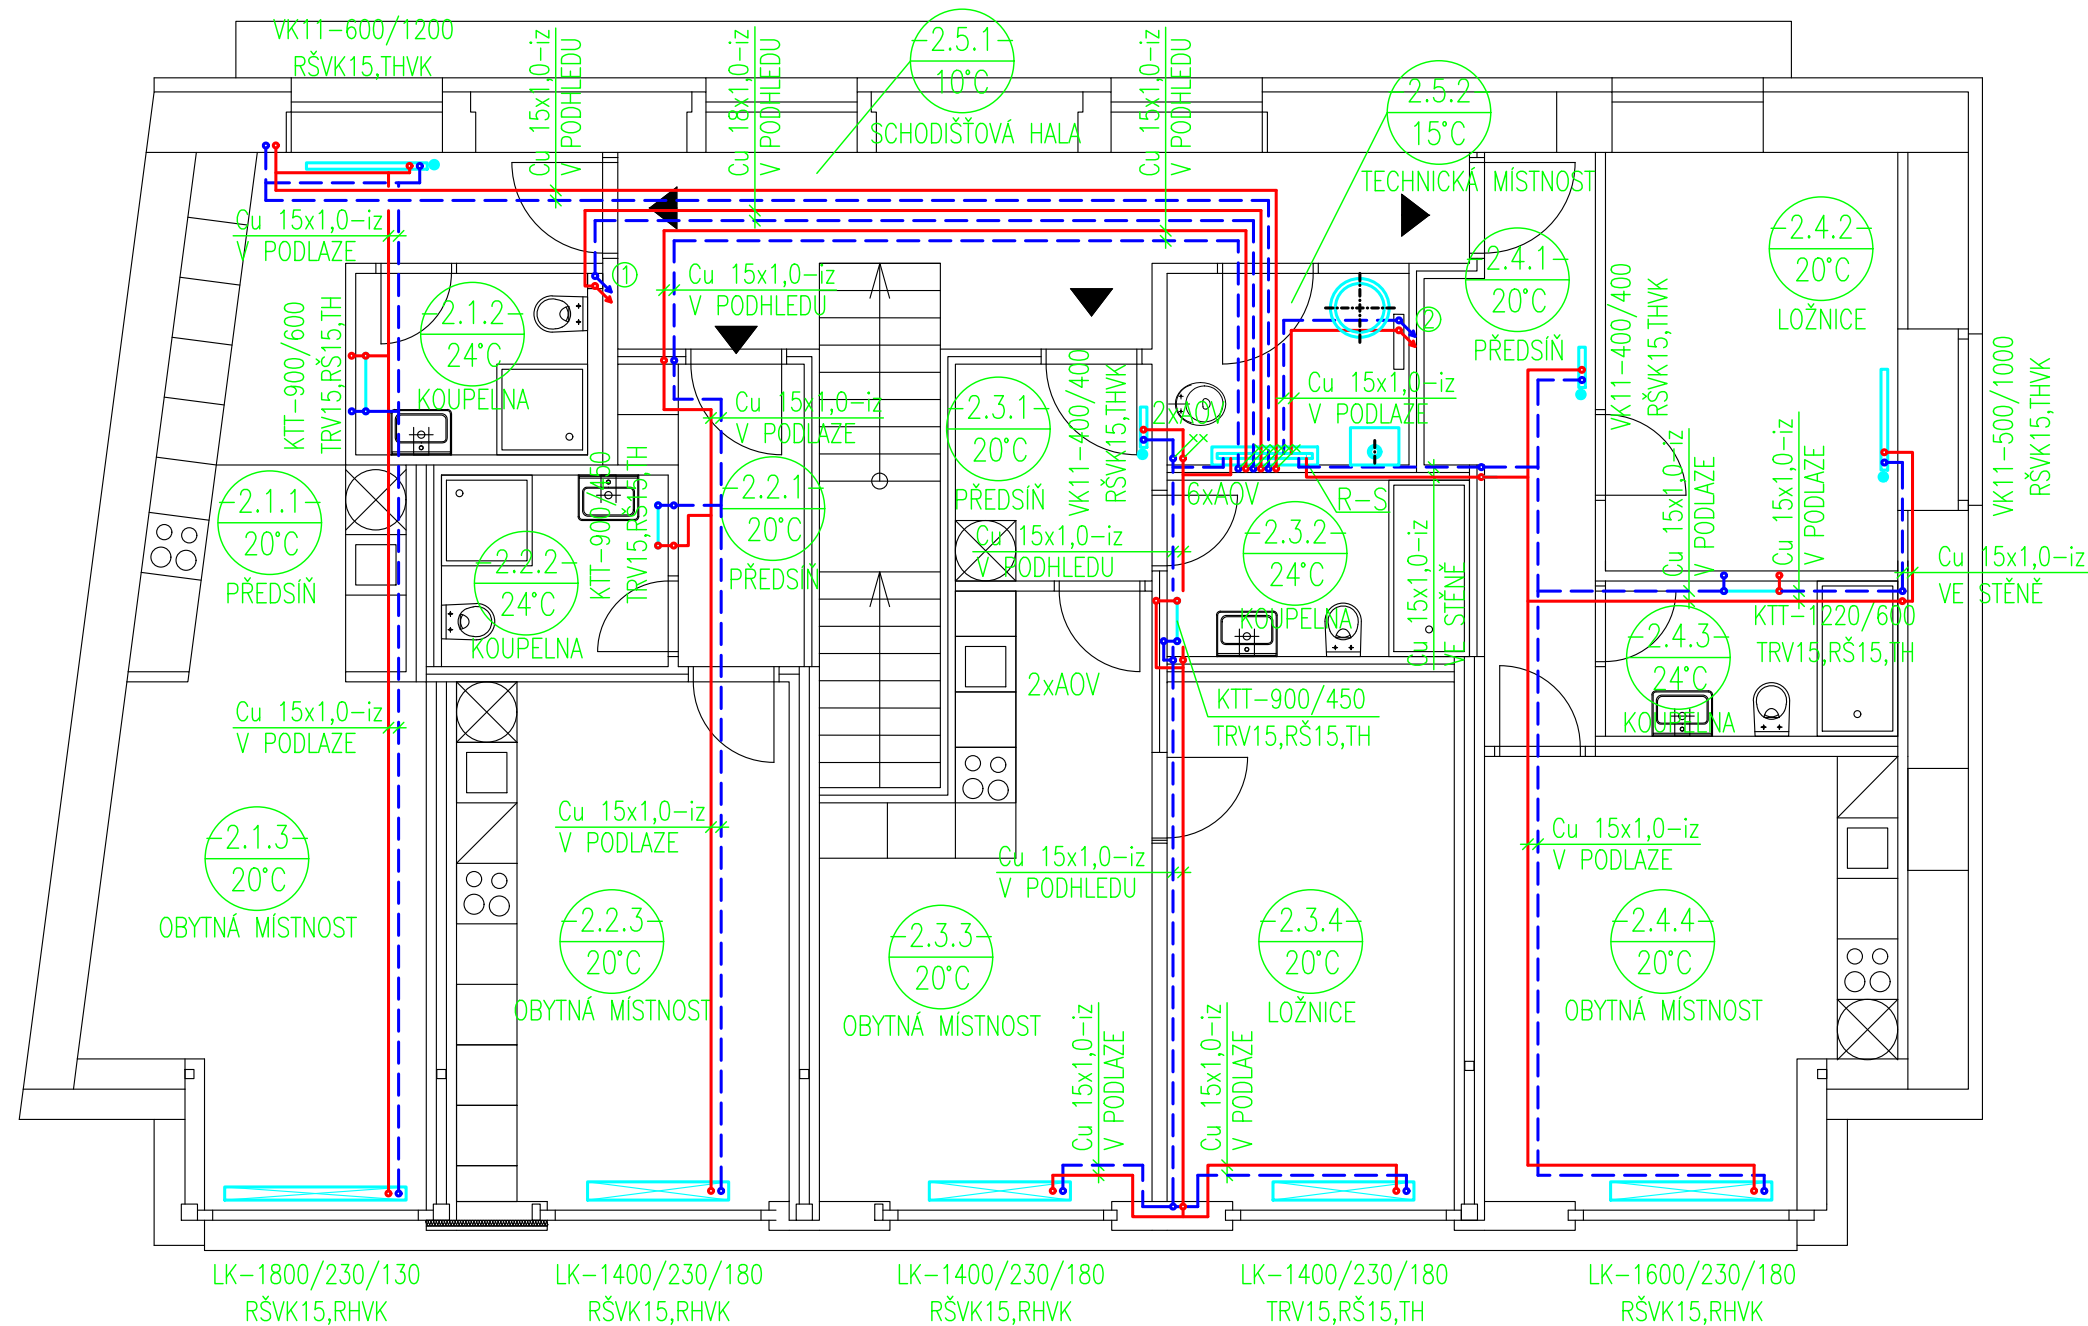

±0,000 = 206,63

značka :	datum :	předmět revize :	revizi provedl :
revize :			

#### LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT t1=65°C
- VRATNÉ POTRUBÍ ÚT t2=50°C

VK11-500/500- TYP A ROZMĚRY DESKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA S INTEGROVANÝM TRV

KTT-1220/600- ROZMĚRY KOUPELNOVÉHO TRUBKOVÉHO TĚLESA

LK-1800/230/130- ROZMĚRY LAVICOVÉHO KONVEKTORU

RŠVK- REGULAČNÍ ŠROUBENÍ DVOJITÉ PRO OTOPNÁ TĚLESA TYPU VK

THVK- TERMOSTATICKÁ HLAVICE PRO INTEGROVANÝ TERMOREGULAČNÍ VENTIL

TRV- TERMOREGULAČNÍ VENTIL

RŠ- REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

TH- TERMOSTATICKÁ HLAVICE

RHVK- RUČNÍ HLAVICE PRO INTEGROVANÝ TERMOREGULAČNÍ VENTIL

R-S- SESTAVA PATROVÉHO ROZDĚLOVAČE/SBĚRAČE

POZN.:


—SPÁDOVÁNÍ POTRUBÍ, UMÍSTĚNÍ VYPOUŠTĚCÍCH A ODVZDUŠŇOVACÍCH ARMATUR VYŘEŠIT DLE SITUACE NA STAVBĚ

—PROSTUPY PRO POTRUBÍ ÚT MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNIT DLE PBŘS

zodpovědný projektant :	Lukáš Diviš	zpracoval :	Lukáš Diviš	datum :	7 /2020
DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM Č.121 / 2000 SB. A JE VLASTNÍCTVÍM AUTORŮ, NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORŮ POUŽITO, KOPÍROVÁNÍ ČI POSKYTNUTÍ TŘETÍ OSOBĚ.					
klient ( zakázky ) :					
Městys Nezamyslice, Tjabinova 111, Nezamyslice 79826					
stupeň dokumentace :					
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
název zakázky ( dílo ) :					
BYTOVÝ DŮM NEZAMYSLICE Č.P. 145					

dokument :	č. výkresu :	měřítko :
ÚT - PŮDORYS 2.NP	D.1.4 - 02	1 : 75

DETAIL ODVODU SPALIN

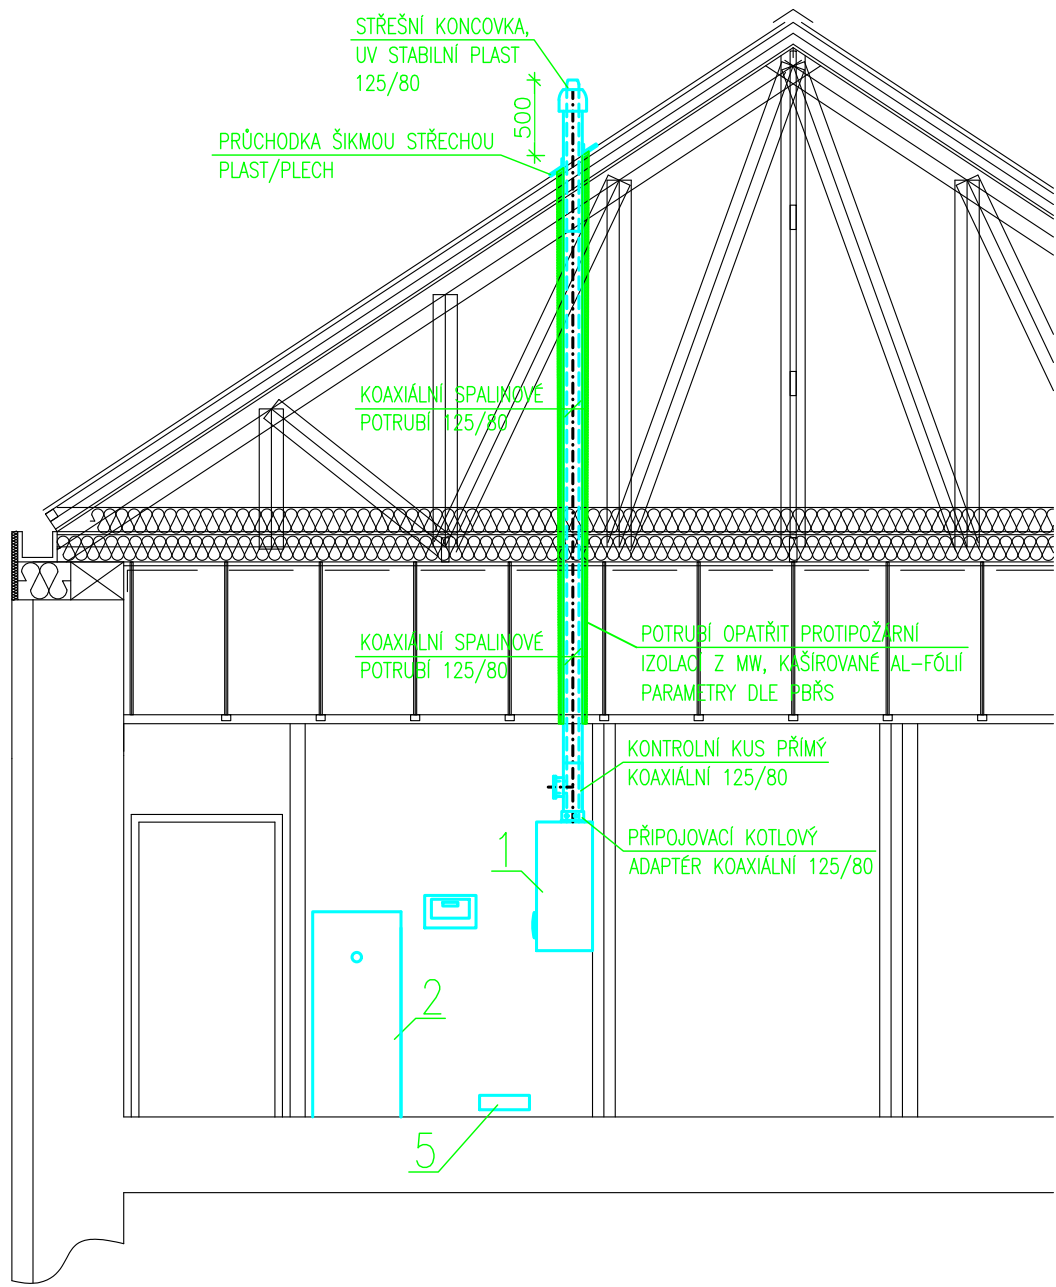


LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT t1=65°C
- VRATNÉ POTRUBÍ ÚT t2=50°C

- 1—PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL NÁSTĚNNÝ, TOPNÝ VÝKON V ROZSAHU Q= 4,9–22kW, NSV–108%(75/60°C), INTEGROVANÁ TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA V=12 l, INTEGROVANÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ VÝKONU, INTEGROVANÝ POJISTNÝ VENTIL
- 2—NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ STACIONÁRNÍ, V=196 l, TEPLOSMĚNNÁ PLOCHA S=0,95 m2, VČ. SYSTÉMOVÉ TEPELNÉ IZOLACE
- 3—SESTAVA PATROVÉHO ROZDĚLOVAČE–SBĚRAČE OSAZENÁ UZAVÍRACÍM KOHOUTEM A FILTREM NA PŘÍVODNÍ STRANĚ, NA JEDNOTLIVÝCH VÝSTUPECH OSAZENY REGULAČNÍ ZÓNOVÉ VENTILY SE SERVOPOHONY, MĚŘIČE TEPLA, UZAVÍRACÍ ARMATURY, PRO 6 TOPNÝCH OKRUHŮ, INSTALOVÁNO V NÁSTĚNNÉ SKŘÍNI
- 4—AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ
- 5—NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
- 6—ÚPRAVNA PLNÍCÍ VODY

- POZN.:
- SPÁDOVÁNÍ POTRUBÍ, UMÍSTĚNÍ VYPOUŠTĚCÍCH A ODVZDUŠŇOVACÍCH ARMATUR VYŘEŠIT DLE SITUACE NA STAVBĚ
  - PROSTUPY PRO POTRUBÍ ÚT MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNIT DLE PBŘS

PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

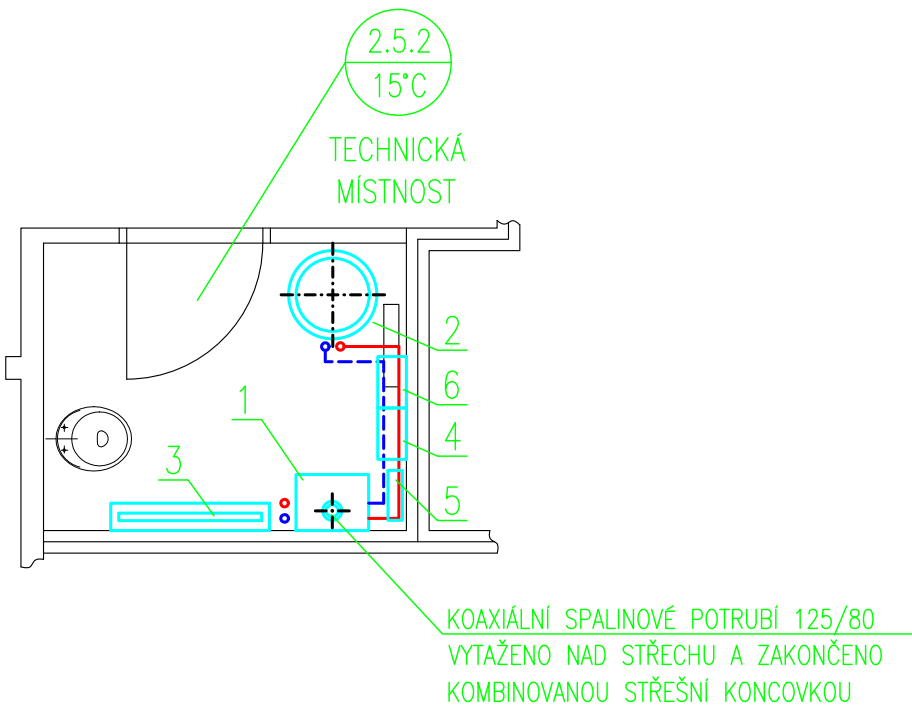


±0,000 = 206,63

značka :	datum :	předmět revize :	revizi provedl :
revize :			

zodpovědný projektant : Lukáš Diviš	zpracoval : Lukáš Diviš	datum : 7 /2020
DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM Č.121 / 2000 SB. A JE VLASTNÍCTVÍM AUTORŮ, NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORŮ POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI POSKYTNUT TŘETÍ OSOBĚ.		
klient ( zakázky ) : Městys Nezamyslice, Tjabinova 111, Nezamyslice 79826		
stupeň dokumentace : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
název zakázky ( dílo ) : BYTOVÝ DŮM NEZAMYSLICE Č.P. 145		

dokument : ÚT - PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, DETAIL ODVODU SPALIN	č. výkresu : D.1.4 - 03	měřítko : 1 : 50
---	-------------------------	------------------

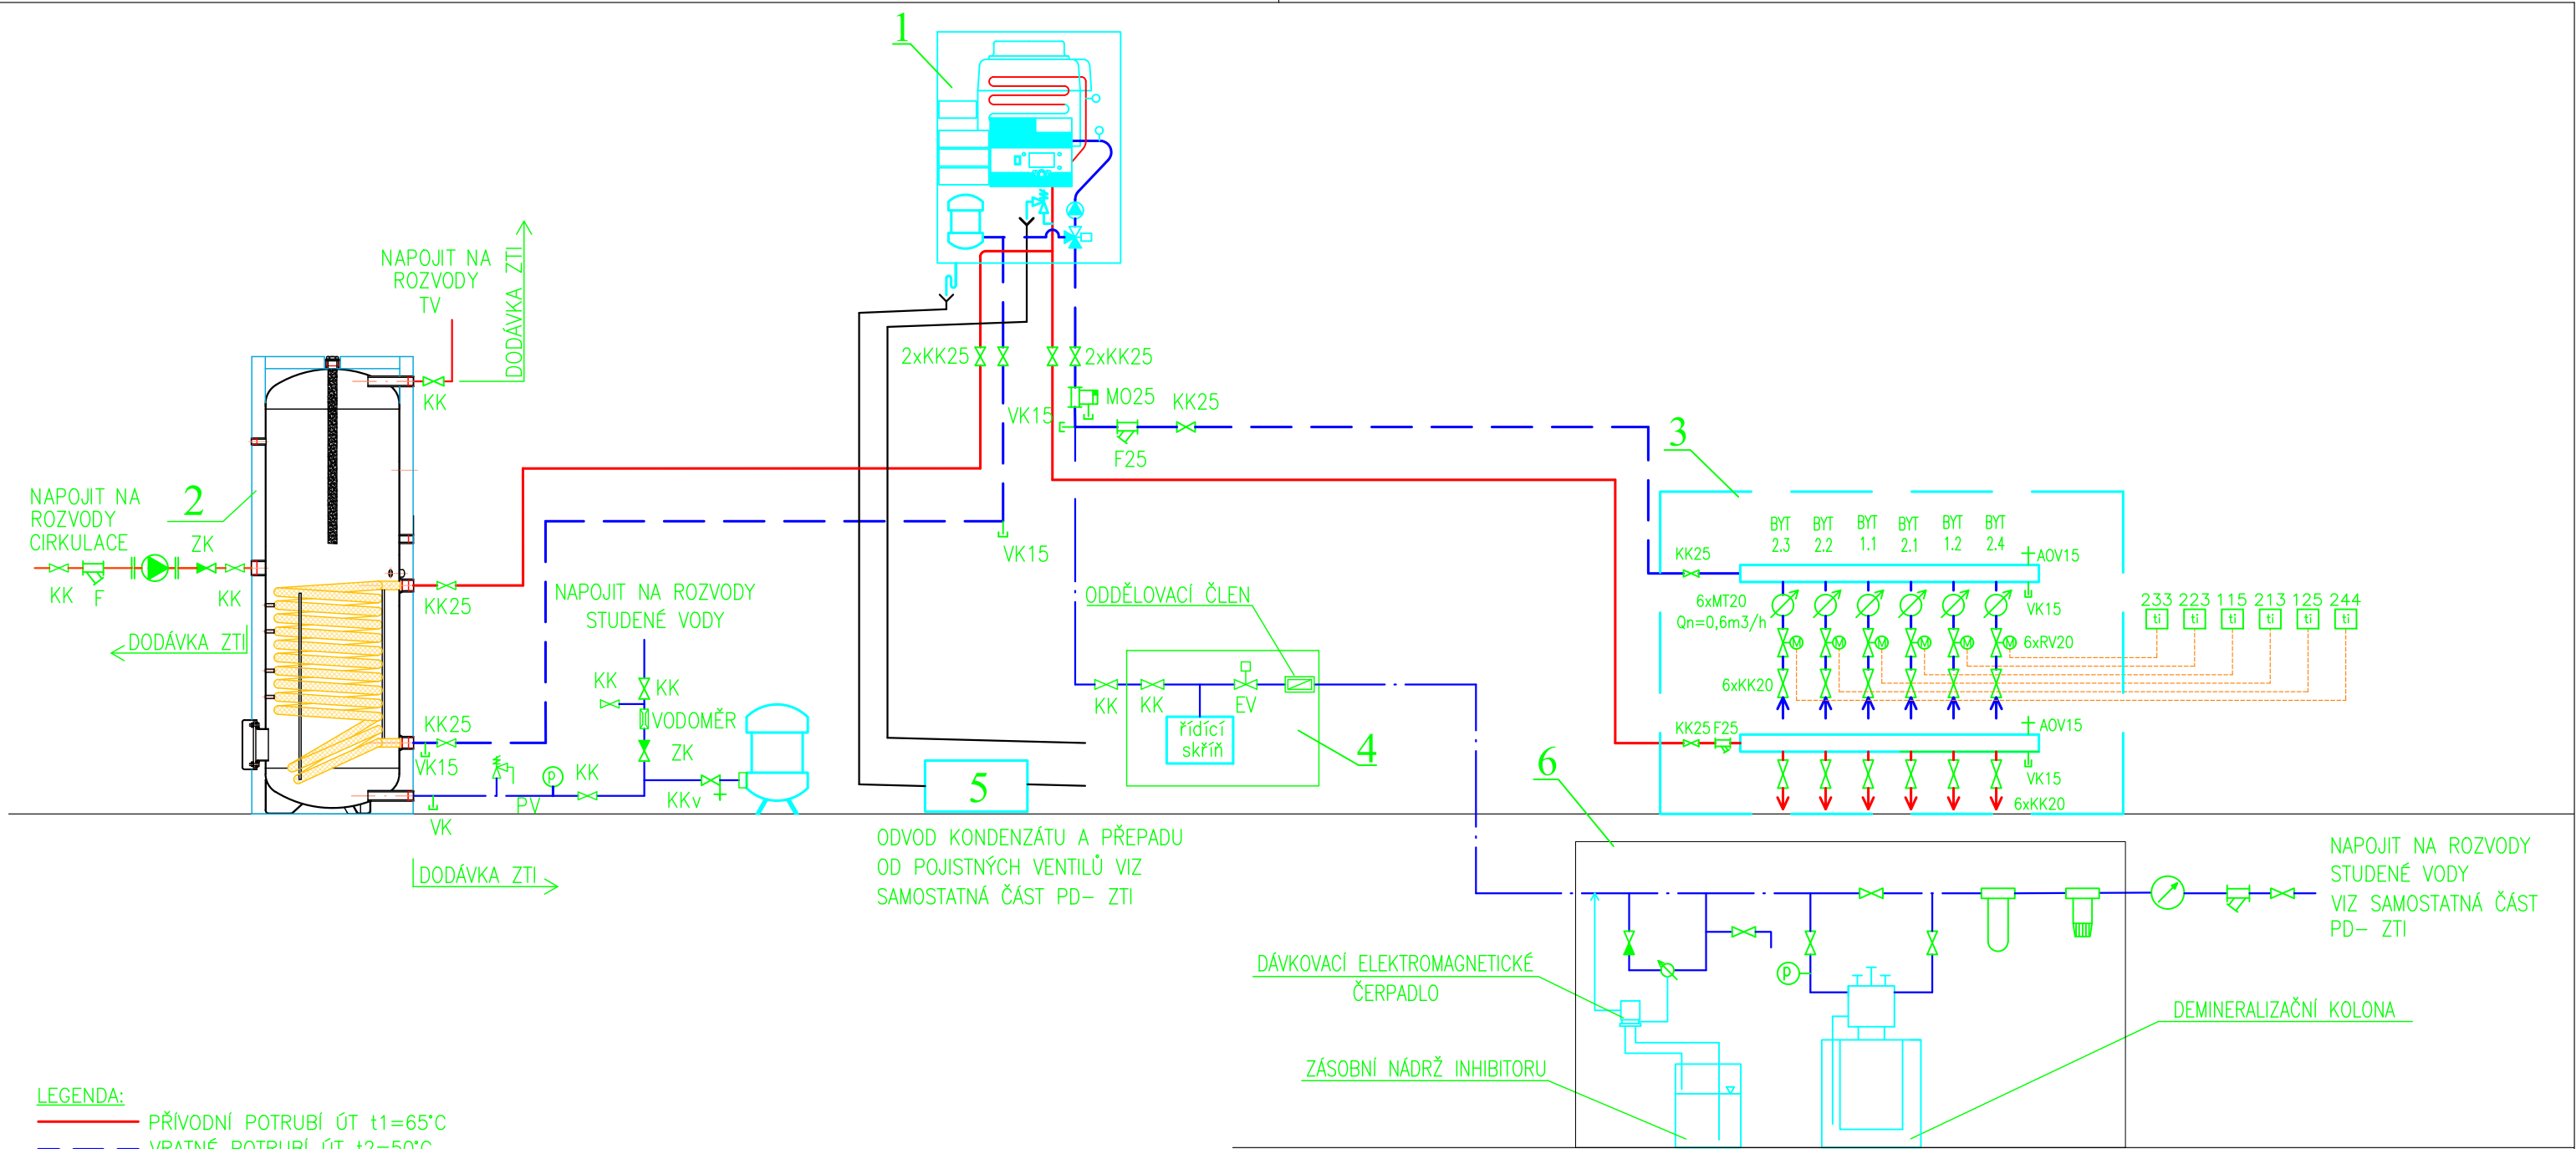

LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT t<sub>1</sub>=65°C
- VRÁTNÉ POTRUBÍ ÚT t<sub>2</sub>=50°C

- 1—PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL NÁSTĚNNÝ, TOPNÝ VÝKON V ROZSAHU Q= 4,9–22kW, NSV–108%(75/60°C), INTEGROVANÁ TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA V=12 I, INTEGROVANÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ VÝKONU, INTEGROVANÝ POJISTNÝ VENTIL
- 2—NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ STACIONÁRNÍ, V=196 I, TEPLOSMĚNNÁ PLOCHA S=0,95 m<sup>2</sup>, VČ. SYSTÉMOVÉ TEPELNÉ IZOLACE
- 3—SESTAVA PATROVÉHO ROZDĚLOVAČE–SBĚRAČE OSAZENA UZAVÍRACÍM KOHOUTEM A FILTREM NA PŘÍVODNÍ STRANĚ, NA JEDNOTLIVÝCH VÝSTUPECH OSAZENY REGULAČNÍ ZÓNOVÉ VENTILY SE SERVOPOHONY, MĚŘIČE TEPLA, UZAVÍRACÍ ARMATURY, PRO 6 TOPNÝCH OKRUHŮ, INSTALOVÁNO V NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇI
- 4—AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ
- 5—NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
- 6—ÚPRAVNA PLNÍČI VODY
- KK—KULOVÝ KOHOUT
- ZK—ZPĚTNÁ KLAPKA
- F—FILTR TOPENÁŘSKÝ
- MO—MAGNETICKÝ ODLUČOVAČ
- AOV—AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- VK—VYPOUŠTĚČÍ KOHOUT
- MT—SOUPRAVA MĚŘIČE TEPLA—ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR, TEPLOTNÍ ČIDLA, KALORIMETRICKÉ POČÍTADLO

- POZN.:
- SPÁDOVÁNÍ POTRUBÍ, UMÍSTĚNÍ VYPOUŠTĚČÍCH A ODVZDUŠŇOVACÍCH ARMATUR VYŘEŠIT DLE SITUACE NA STAVBĚ
  - PROSTUPY PRO POTRUBÍ ÚT MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNIT DLE PBŘS

±0,000 = 206,63

značka :	datum :	předmět revize :	revizi provedl :
revize :			

zodpovědný projektant :	Lukáš Diviš	zpracoval :	Lukáš Diviš	datum :	7 /2020
DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM Č.121 / 2000 SB. A JE VLASTNÍCTVÍM AUTORŮ, NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORŮ POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI POSKYTNUT TŘETÍ OSOBĚ.					
klient ( zakázky ) :					
Městys Nezamyslice, Tjabinova 111, Nezamyslice 79826					
stupeň dokumentace :					
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
název zakázky ( dílo ) :					
BYTOVÝ DŮM NEZAMYSLICE Č.P. 145					

dokument :	č. výkresu :	měřítka :
ÚT - SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA	D.1.4 - 04	- : -