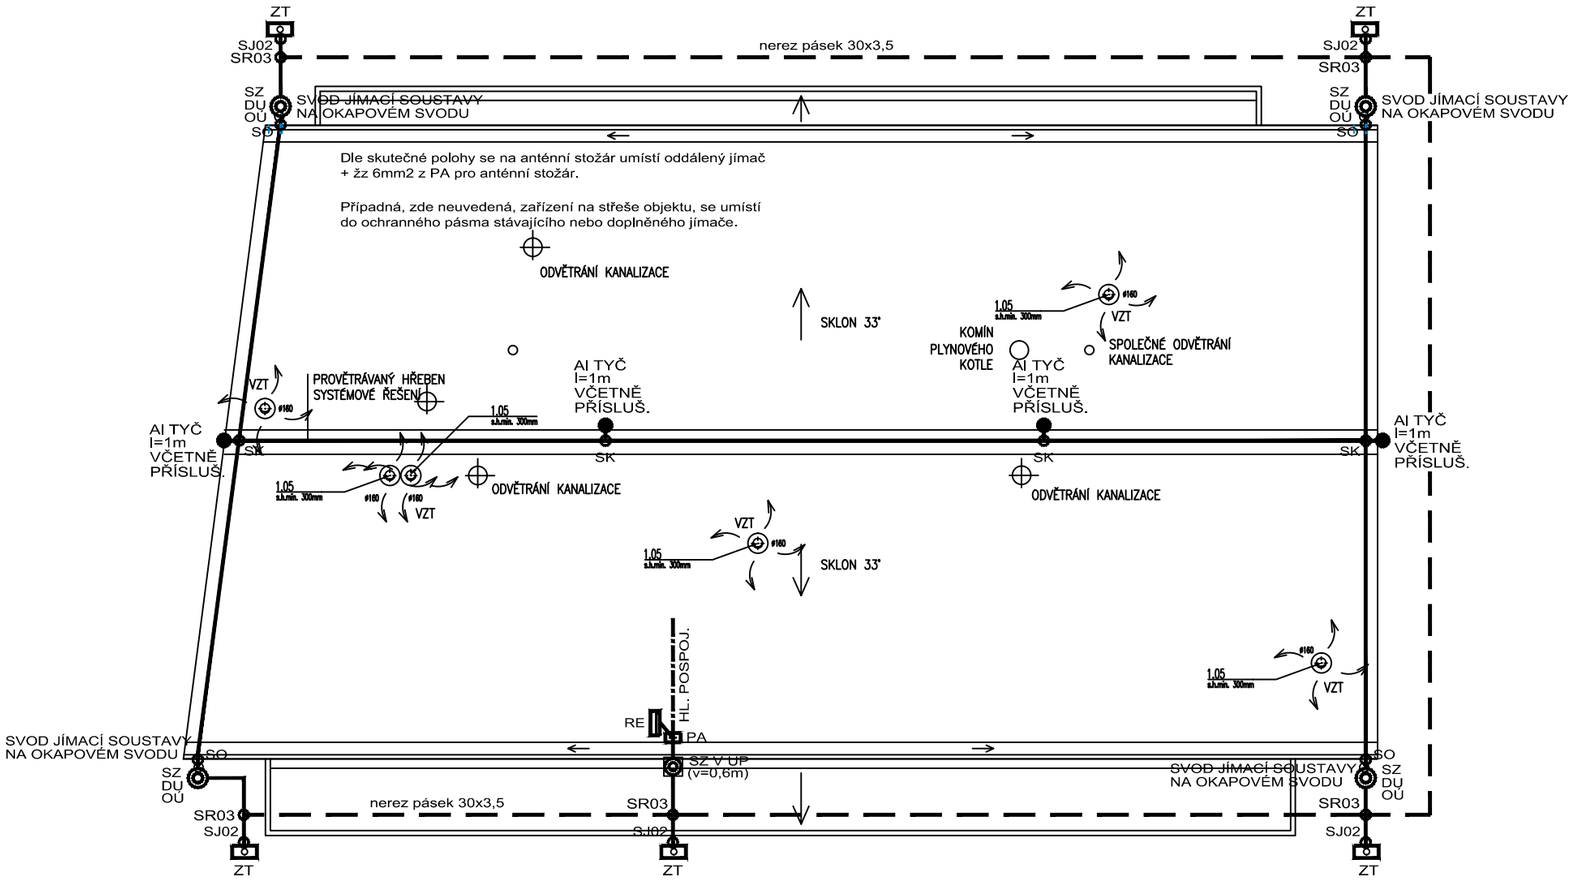

TŘÍDA OCHRANY:

LPS III

TYP STŘECHY:

SEDLOVÁ

DRUH JÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ:

NEIZOLOVANÁ JÍMACÍ SOUSTAVA. JE POUŽITA METODA OCHRANNÉHO ÚHLU V KOMBINACI S METODOU MŘÍŽOVOU A METODOU VALÍCÍ SE KOULE.

POZNÁMKA:

SPOJE V ZEMI CHRÁNIT PROTIKOROZNÍ PÁSKOU.

MIN. DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST JÍMACÍHO VEDENÍ OD ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE JE 0,2m.

PŘIDANÁ ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE UMÍSTIT DO OCHRANNÉHO PÁSMA JÍMAČŮ.

POUŽITÉ VODIČE:

VEDENÍ NA STŘEŠE	- AlMgSi PRŮMĚR 8 NA PV
SVODOVÉ VEDENÍ SVISLÉ	- AlMgSi PRŮMĚR 8 NA PV
PROPOJ SZ - UZEMŇOVACÍ TYČ	- DRÁT NEREZ PRŮMĚR 10
VEDENÍ V ZEMI - PROPOJENÍ UZEMŇOVACÍCH TYČÍ	- NEREZ PÁSEK 30x3,5
OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE PA - ZKUŠEBNÍ SVORKA	- ZELENOŽLUTÝ 16

KRESLIL:	VYPRACOVAL:	ODP. PROJEKTANT	JIŘÍ HORNA HUSOVO N. 68, PROSTĚJOV IČO: 14651815 DIČ: CZ471119182 TEL 582 340 911 E-mail:JIRI.HORNA@ATLAS.CZ
HP DESIGNJET T120	JIŘÍ HORNA	JIŘÍ HORNA	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	MÍSTO: Nezamyslice 79826		
INVESTOR: Městys Nezamyslice, Tjabinova 111, Nezamyslice 79826			
AKCE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM NEZAMYSLICE Č.P. 145			STUPEŇ: DPS DATUM: 07/2020 FORMÁT: - ZAK. ČÍSLO: 1630 MĚŘÍTKO: 1:100
OBSAH: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA SO01 - OCHRANA PŘED BLESKEM			ČÍSLO: D.1.4.g.2-9