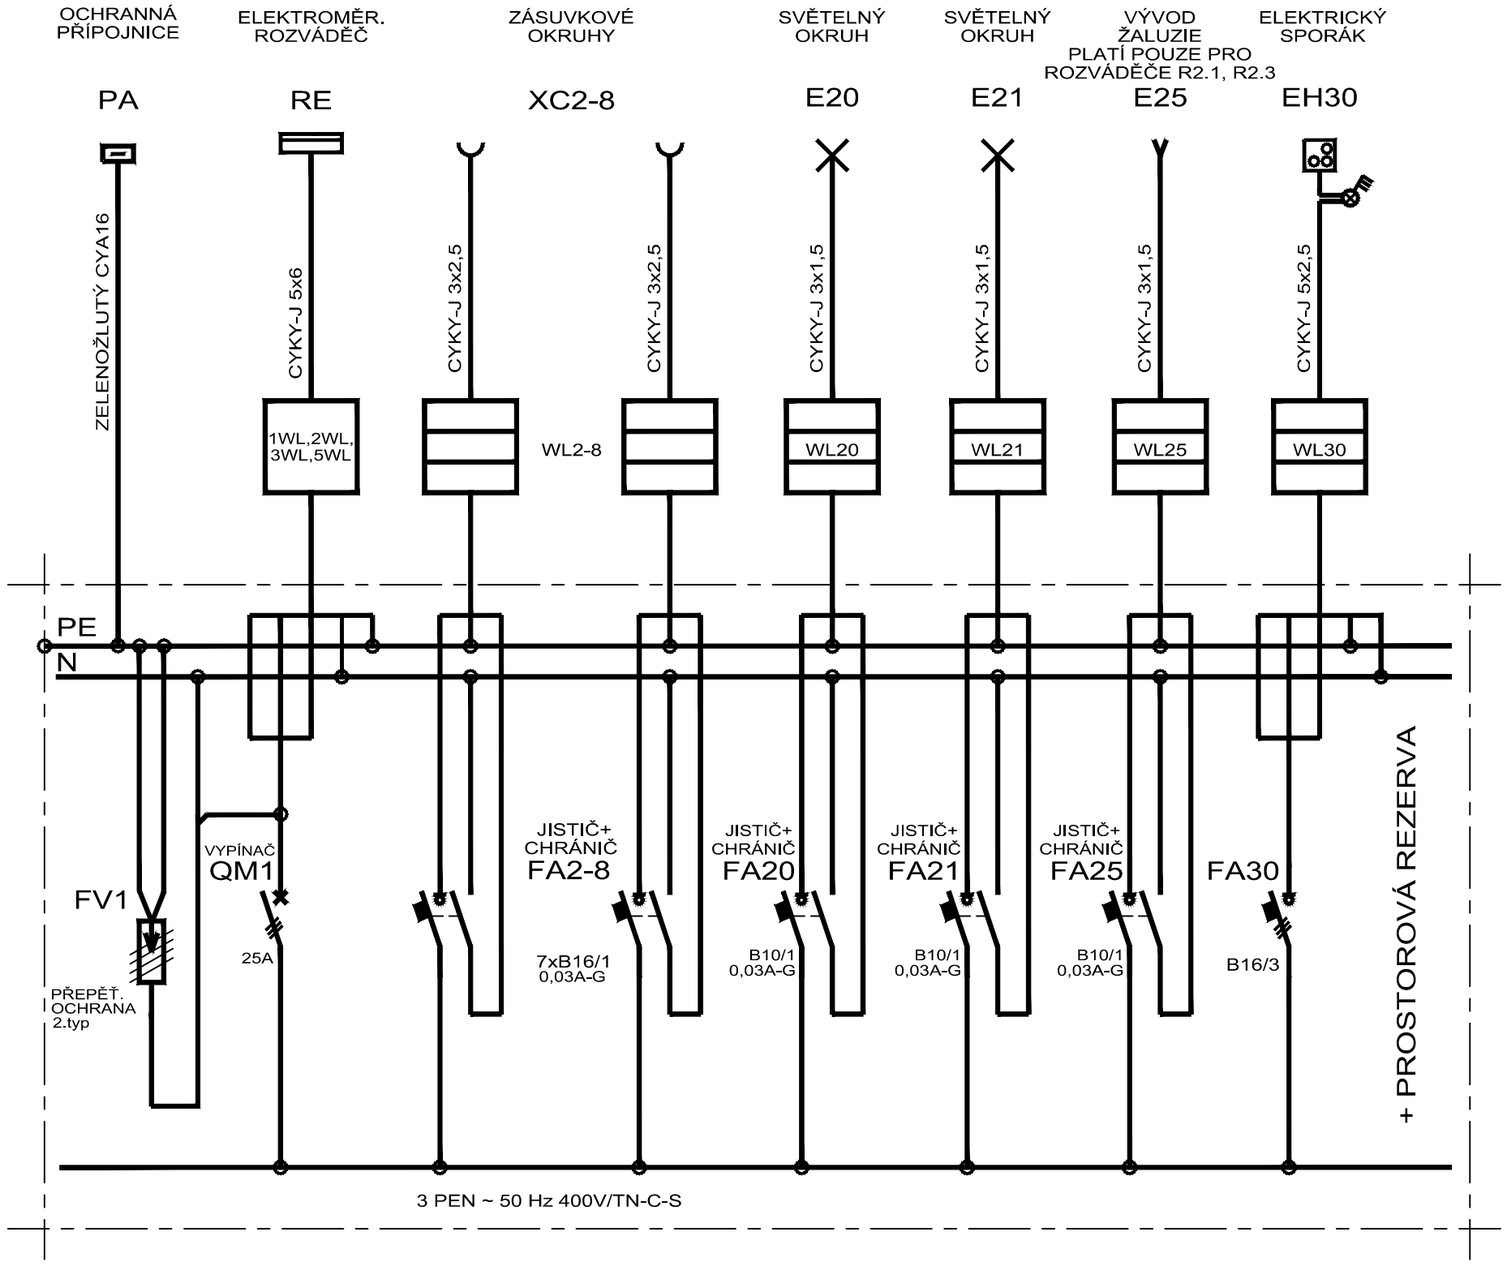

NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ S DVEŘMI

36(2x18) MODULŮ - š.390, v.377, hl.99

SMĚR PŘÍVODU:	- VRCHEM
SMĚR VÝVODU:	- VRCHEM
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH:	- IP 20
KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH:	- IP 40

POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY DODAVATELEM ROZVÁDĚČE.

DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

ŽIVÉ ČÁSTI: - IZOLACE
- KRYTÍ

NEŽIVÉ ČÁSTI: - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - CHRÁNIČEM

KRESLIL:	VYPRACOVAL:	ODP. PROJEKTANT	JIŘÍ HORNA HUSOVO N. 68, PROSTĚJOV IČO: 14651815 DIČ: CZ471119182 TEL 582 340 911 E-mail:JIRI.HORNA@ATLAS.CZ
HP DESIGNJET T120	JIŘÍ HORNA	JIŘÍ HORNA	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	MÍSTO: Nezamyslice 79826		
INVESTOR: Městys Nezamyslice, Tjabinova 111, Nezamyslice 79826			
AKCE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY BYTOVÝ DŮM NEZAMYSLICE Č.P. 145			STUPEŇ: DPS DATUM: 07/2020 FORMÁT: - ZAK. ČÍSLO: 1630 MĚŘÍTKO: -
OBSAH: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ROZVÁDĚČ R1.1, R1.2, R2.1, R2.3			ČÍSLO: D.1.4.g.2-7