




ULOŽENÍ KABELŮ NN (0,4 kV) VE VOLNÉM TERÉNU

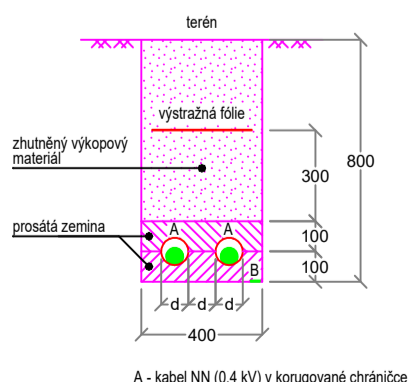


ULOŽENÍ KABELŮ NN (0,4 kV) POD KOMUNIKACÍ, ZPEVNĚNOU PLOCHOU A ORNOU PŮDOU

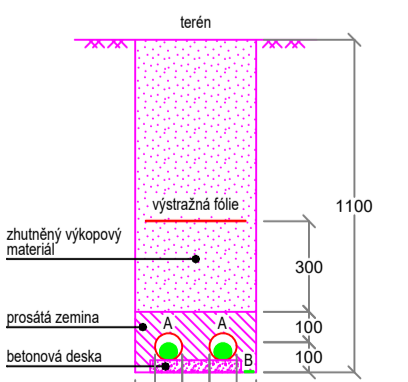


ULOŽENÍ KABELŮ NN (0,4 kV) A OPTICKÉHO KABELU VE VOLNÉM TERÉNU

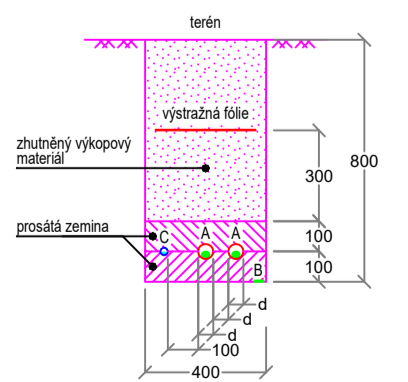


ULOŽENÍ KABELŮ NN (0,4 kV) A OPTICKÉHO KABELU POD KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNOU PLOCHOU

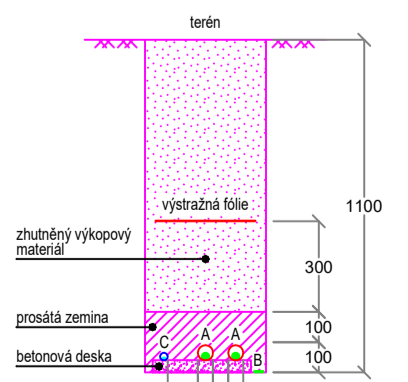

ULOŽENÍ KABELŮ NN (0,4 kV), OPTICKÉHO KABELU A A SLABOPROUDÉHO KABELU VE VOLNÉM TERÉNU

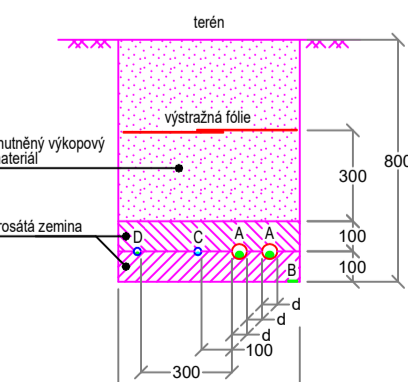

ULOŽENÍ KABELŮ NN (0,4 kV), OPTICKÉHO KABELU A A SLABOPROUDÉHO KABELU POD KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNOU PLOCHOU

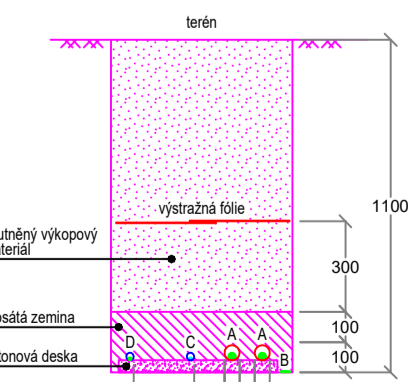

LEGENDA:

- ROZPODIOVACÍ A JISTIČÍ SVĚTLNÝ NN
- 2x AYKY-J 3x240+120 - STAVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN (0,4kV)
- 2x AYKY-J 3x240+120 - ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN (0,4kV)
- 2x AYKY-J 4x70 - ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN (0,4kV)
- 2x AYKY-J 4x35 - ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN (0,4kV)
- CYKY-J 3x6 - ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN (0,4kV)

PŘI SOUBĚHU A KŘIŽOVÁNÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ S KABELY NN NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005, TAB. A1, A2.

SOUBĚH (m)	KANALIZACE	VODA	STL. PLYN	SĎELOVACÍ ROZV.
0,5	0,4	0,4	0,1	0,3
KŘIŽOVÁNÍ (m)	0,3	0,2 (V OCHRANĚCÍ)	0 (V OCHRANĚCÍ)	0,3 (+1,0m NA STRANĚ)

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C
1NPE AC 50Hz 230V/TN-S

- OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
 - IZOLACI, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
 - OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠĚ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
 - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - DOPŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, změna Z1, ČSN 33 2000-5-51 ed.3: ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ

Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni "stavebního povolení" a nenahrazuje dokumentaci prováděcí respektive realizační.
Z výkresu nelze vzdálenosti odměřovat!!!
±0,000 = (((+XXX,XX))) m.n.n. B.p.v., polohopisný systém JTSK

VYPRACOVAL: ING. BOHUŠLAV ŠULÁK
 ARCHITEKT: ING. ARCH. KAREL JANČA
 ZODP. PROJEKTANT: ING. BOHUŠLAV ŠULÁK
 VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ
 PALAČEKHO 147, 75661 ROZNOV POD RADHOŠTĚM
 MÍSTO STAVBY: AREÁL VMP
 STUPEŇ PD: DUR + DSP
 FORMÁT: BxA4
 DATUM: 02/2020
 ZÁKAZKA Č.: 11/2019
 MĚŘITKO: C
 VYKRESLUJÍCÍ: J. J.

SITUACE KABELOVÝCH ROZVODŮ NN
 obsah tohoto výkresu je dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, výhradním autorským vlastnictvím a smí být použit, nebo dále reprodukován jen s písemným souhlasem autora