


PŮDORYS  
1:50

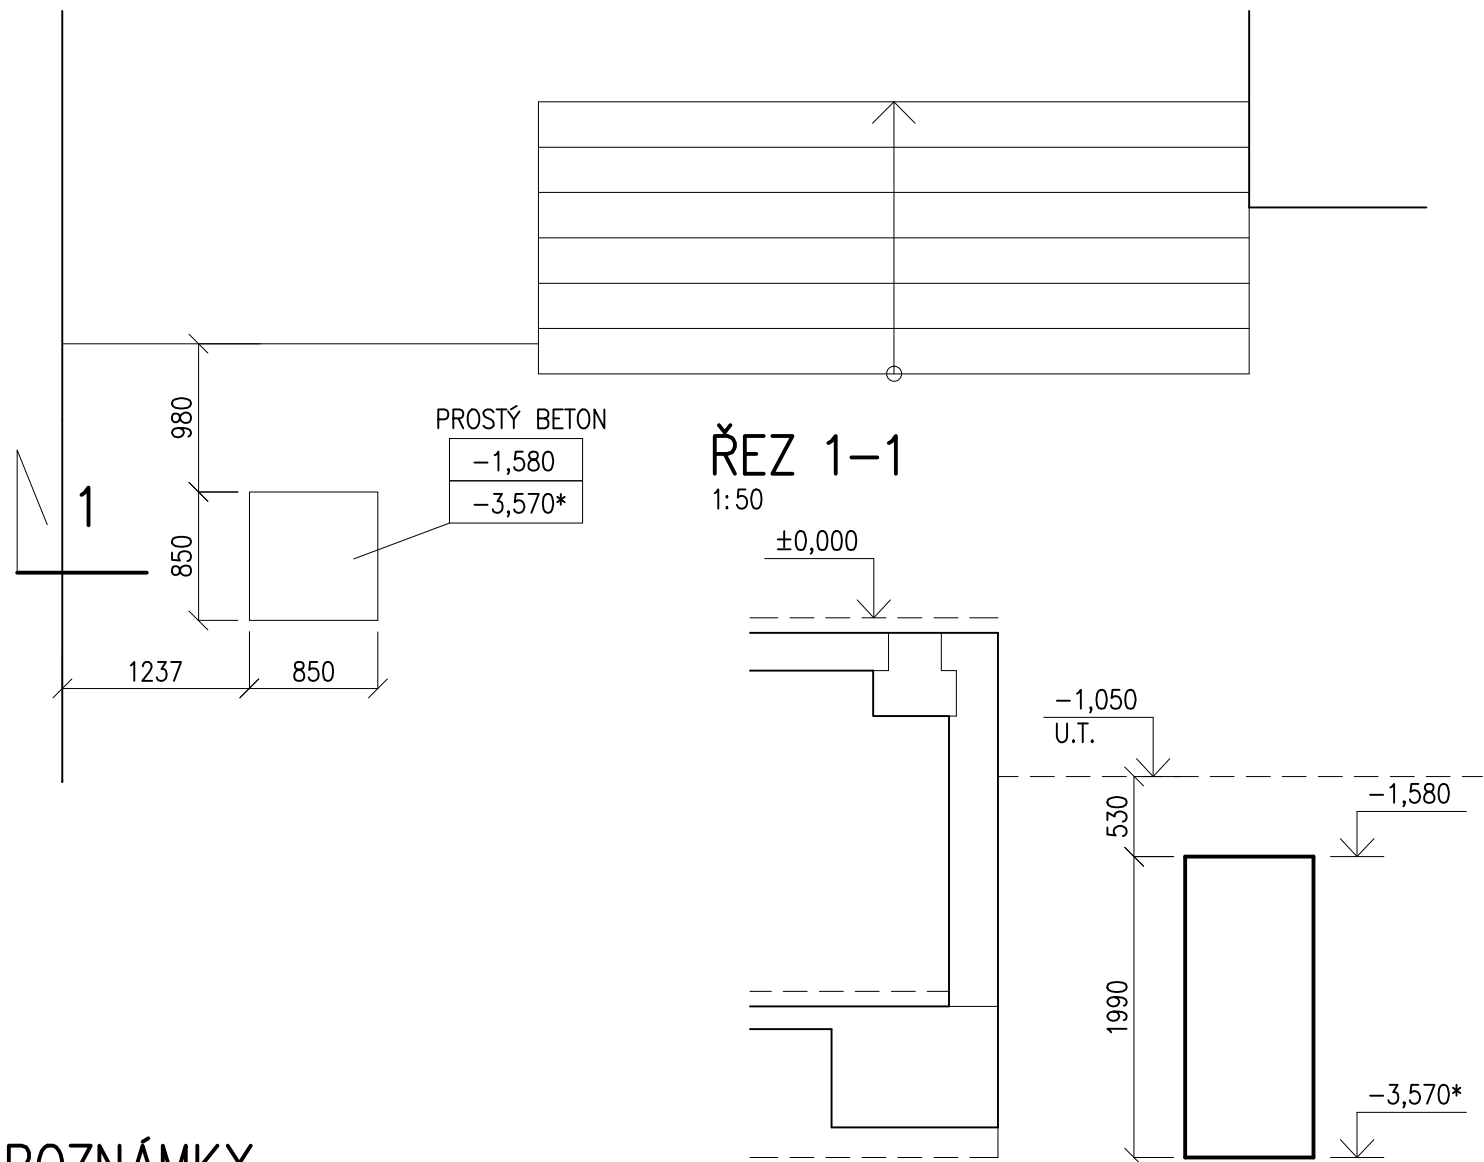

POZNÁMKY

- ZÁKLADOVÁ PATKA MŮŽE BÝT BETONOVÁNA PŘÍMO DO VÝKOPU
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA ZÁKLADOVÉ PATKY MUSÍ BÝT VE STEJNÉ ÚROVNI JAKO ZÁKLADOVÉ SPÁRY OKOLNÍCH OBJEKTŮ
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA SE PŘEDPOKLÁDÁ V JÍLOVITÝCH HLÍNÁCH STŘEDNÍ AŽ VYSOKÉ PLASTICITY O CHARAKTERISTIKÁCH EFEKTIVNÍ ÚHEL VNITŘNÍHO TŘENÍ 20°; EFEKTIVNÍ KOHEZE 8,0 kPa, OEDOMETRICKÝ MODUL 6,0 MPa, OBJEMOVÁ TÍHA 20kN/m3; POISSONŮV SOUČINITEL 0,40
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU ZJIŠTĚNY JINÉ ZÁKLADOVÉ PODMÍNKY NEŽ JE UVEDENO V PŘEDPOKLADU VÝŠE, JE NUTNO KONTAKTOVAT STATIKA K ÚPRAVĚ NÁVRHU, ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT ZKONTROLOVÁNA GEOLOGEM, KTERÝ O KONTROLE PROVEDE ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU

X,XXX	HORNÍ LÍČ BETONOVÉ KONSTRUKCE
X,XXX	DOLNÍ LÍČ BETONOVÉ KONSTRUKCE


BETON C20/25 XC2

VÝZTUŽ B 500B

KONTROLNÍ TŘÍDA 2 DLE ČSN EN 13670


VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ČESKÉ REPUBLIKY.  
VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT POUŽITY V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCŮ.

SCHEMA OBJEKTU  
BUDOVA 25

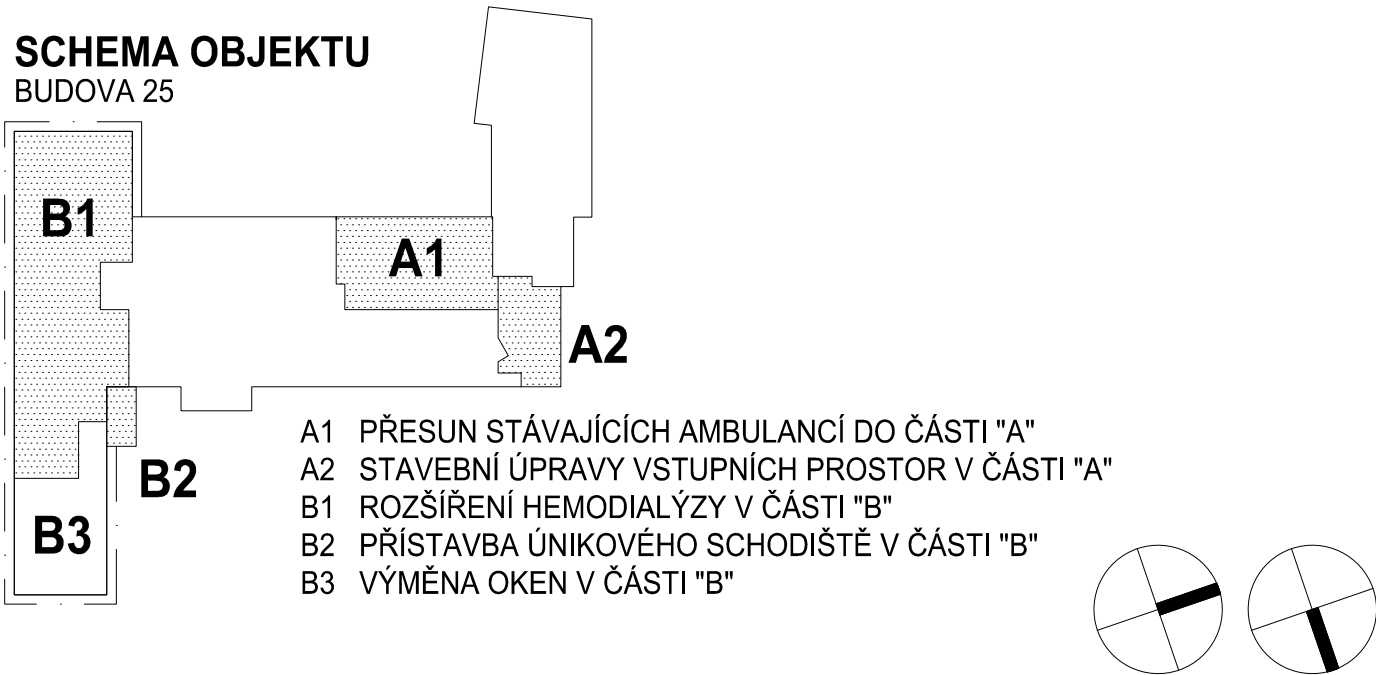

±0,000 = 224,560 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

<b>LT PROJEKT</b> PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOCMÁNEK Vedoucí projektant zakázky: ING. FILIP SPÁČIL	Investor:  KRAJSKÁ NEMOCNICE T.BATI, a. s. HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ 600, ZLÍN, PSČ 762 75 Tel. +420 577 551 111 www.kntb.cz	
Profese: <b>STATIKA</b>	Zpracovatel dílu: LOUDIL projekt, s.r.o. Tel: +420 723 111 671 E-mail: loudil@loudilprojekt.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. LUKÁŠ LOUDIL	Vypracoval: ING. LUKÁŠ LOUDIL	Kontroloval: ING. LUKÁŠ LOUDIL		
Akce: <b>KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI BUDOVA 25 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ</b>		Zakázkové číslo: 01 - 2019 Datum: 04 - 2019 Formát: 2A4	Paré:	
Objekt: HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ SO 01		Stupeň: DSP+DPS		
Obsah: <b>ZÁKLAD POD OCELOVÝM SCHODIŠTĚM</b>		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: <b>D.1.01.2-103</b>	