



1T.02

KONDENZ. JEDNOTKA
950x330x1380MM 115KG
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 54 dB(A)
VE VZD TM

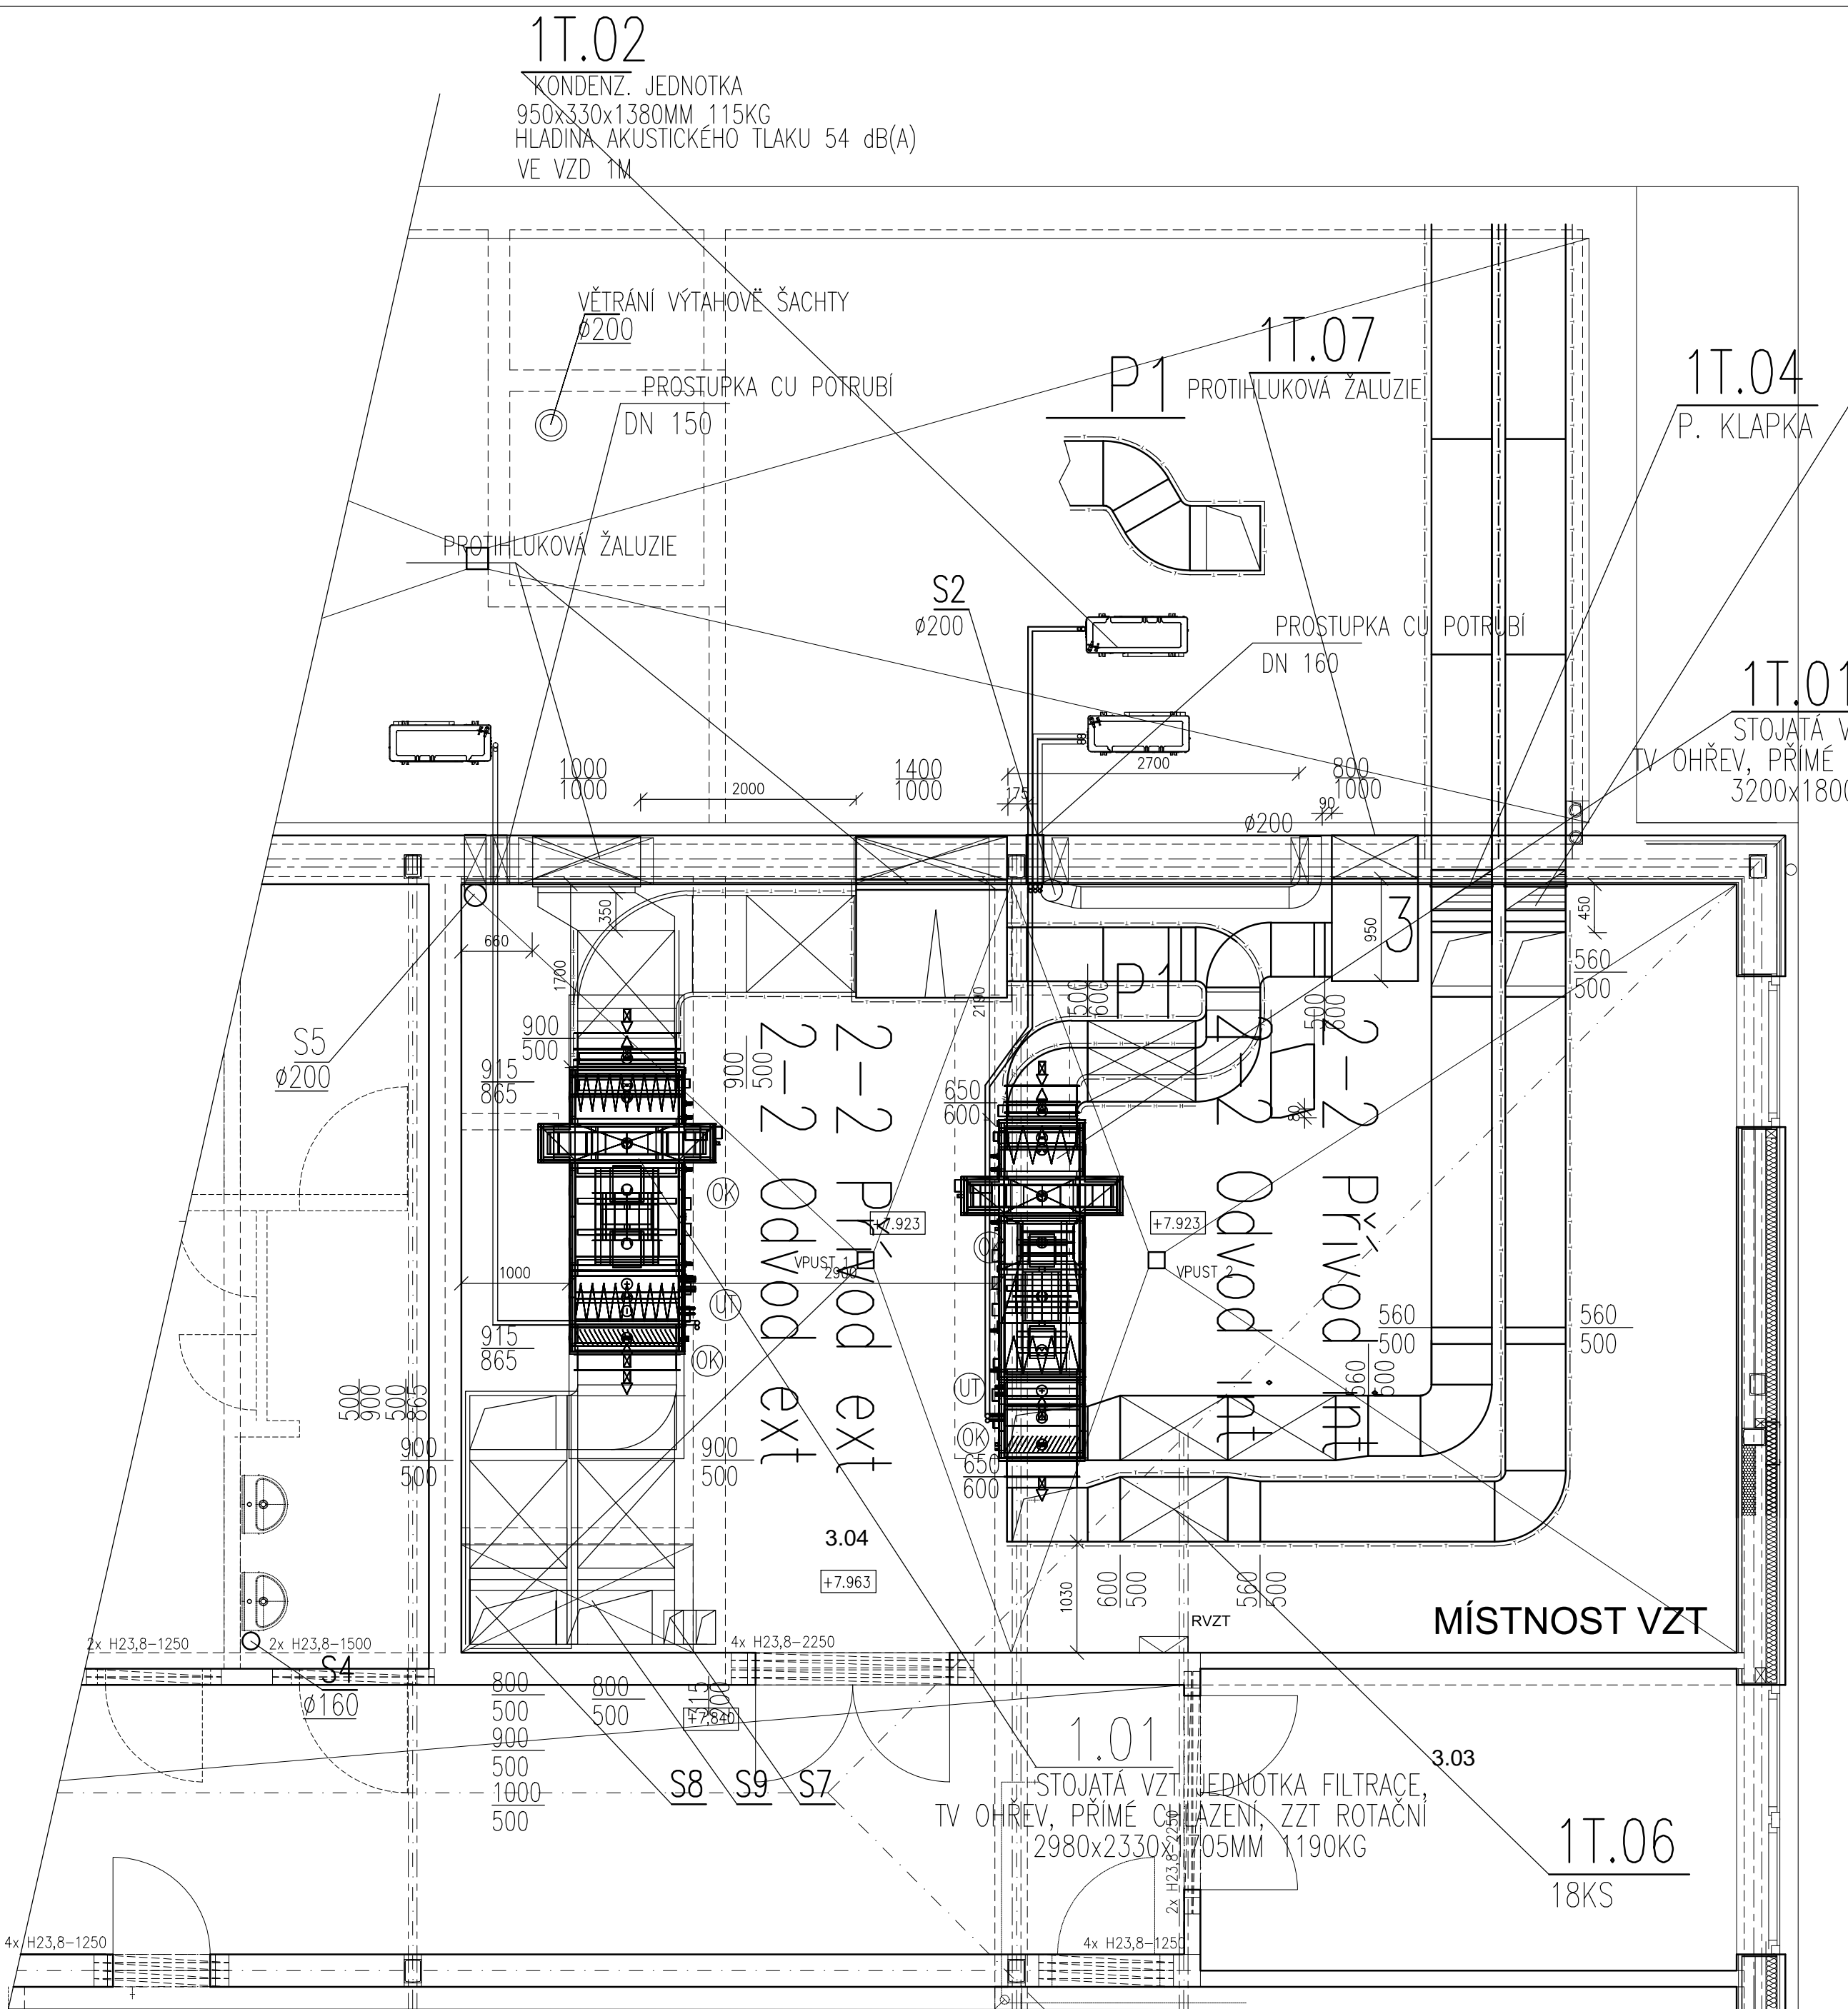

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- - VÝŠŤ (TALIŘOVÝ VENTIL) PŘÍVOD
- ← - VÝŠŤ (TALIŘOVÝ VENTIL) ODVOD
- +→ - VÝŠŤKA PŘÍVOD
- +← - VÝŠŤKA ODVOD
- - STĚNOVÁ (DVEŘNÍ) MŘÍŽKA
- ⊠ - POŽÁRNÍ UZÁVĚR BoTR
- ⊠ - POŽÁRNÍ Klapka
- ⊙ - POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU Klapkou A MANŽETAMI
- ⊠ - TLUMIČ HLUKU GREIF
- ⊠ - VENKOVNÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
- ⊠ T1 - REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300, 500x500MM
- ⊙ B - BEZPRAH. PODŘEZANÉ DVEŘE
- ⊙ 500 - MNOŽSTVÍ VZDUCHU NA PŘÍVODU (M3/HOD)
- ⊙ 500 - MNOŽSTVÍ VZDUCHU NA ODTAHU (M3/HOD)
- IZOLACE: - - - - - PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE
- ⋯ - - - - - TEPELNÁ IZOLACE
- ⋯ - - - - - HLUKOVÁ IZOLACE
- S7 - OZNAČENÍ STOUPAČEK
- ⊠ - ANEMOSTAT PŘÍVOD, ODVOD
- ⊙ OK - ODVOD KONDENZÁTU



0,000 = + 186,500 m. n. m.

| | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------|
| ARCHITEKT, NÁVRH ING. ARCH. JAROMÍR WALTER | VED. PROJEKTU ING. ARCH. EVŽEN ŠTĚPIT | ZODP. PROJEKTANT VZDUCHOTECHNIKA ING. PETR CHLÁŘ | VYPRACOVAL VZDUCHOTECHNIKA ING. PETR CHLÁŘ | ČÍSLO KOPIE |
| INVESTOR MÍSTO STAVBY | OBEC RAJHRADICE, Krátká 349, 664 61 p. Rajhrad Rajhradice k.ú.: Rajhradice, p.č.: 700/101, 771, 772/1, 773/1, 774/1, 775/1, 786/14, 786/15, 786/14, 791, 790/1 | | | |
| AKCE | ZŠ RAJHRADICE - TĚLOCVIČNA | | | FORMÁT 8xA4 |
| SO 02 | TĚLOCVIČNA | | | DATUM 01/2019 |
| ČÁST | D.1.4.6 VZDUCHOTECHNIKA | | | ÚČEL PP |
| OBSAH | PŮDORYS PODKROVÍ VÝŘEZ STROJOVNÝ VZT | | | MĚŘITKO 1 : 50 |
| | | | | ČÁST SO 02 - D.1.4.6 |
| | | | | ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.6.5 |