




TYP PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ
KRYTÍ: IP40 / IP20
ROZMĚRY: 2250x800x400mm

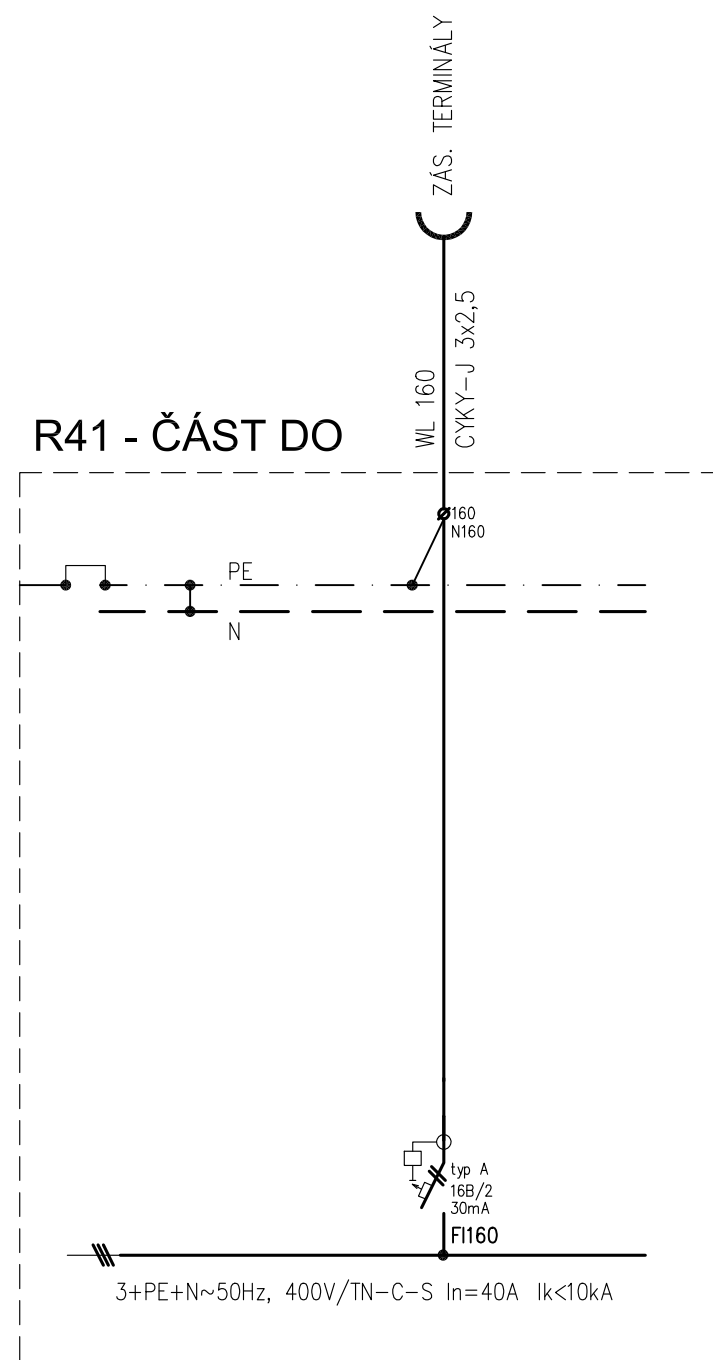

TYP PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ
KRYTÍ: IP40 / IP20
ROZMĚRY: 2250x800x400mm

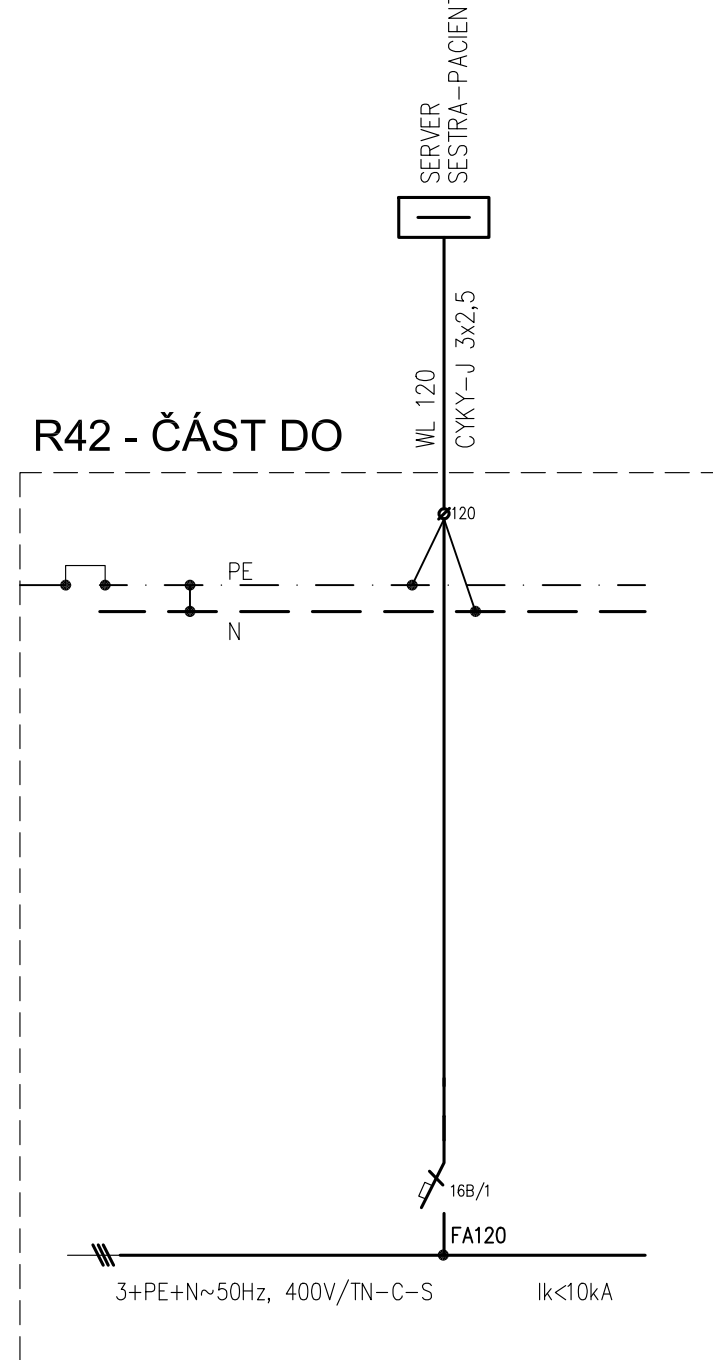

TYP PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ
KRYTÍ: IP40 / IP20
ROZMĚRY: 2250x800x400mm

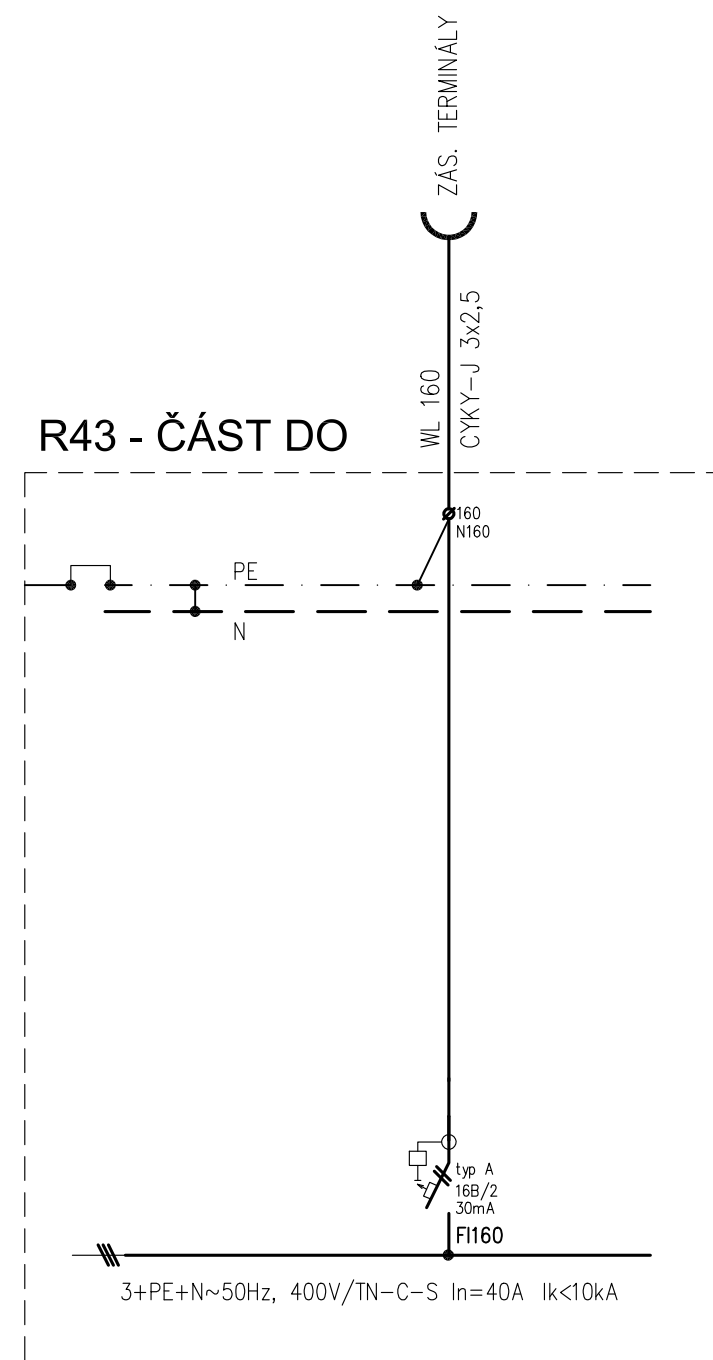

TYP PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ
KRYTÍ: IP40 / IP20
ROZMĚRY: 2250x800x400mm

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČE R40 - R43

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN~50HZ, 230/400V/TN-C-S; 2P+PE~50HZ, 230V/IT (ZIS). ELEKTRICKÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000-7-710. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3. V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL
OBJEDNATEL		ZPRACOVATEL ČÁSTI		ZPRACOVATEL	
KRAJ VYSOČINA Žitkova 57/1882 Jihlava PSČ 587 33 IČ: 70890749		Ing. Tomáš Marek Nerudova 960 Humpolec 396 01		Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.petr@seznam.cz	
STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČKŮV BROD	NAVRHL	ING. TOMÁŠ MAREK	ODP. PROJEKTANT	ING. PETR SALIVAR
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ MAREK	AUTORIZOVAL	ING. FRANTIŠEK DVOŘÁK
AKCE NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ BUDOVY				FORMÁT	6 x A4
				KÓTOVÁNO	mm
OBJEKT SO 02 (INTERNA)				STUPEŇ	DPS a TDW
ČÁST D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2020 / 04
				DATUM	04 / 2020
OBSAH			MĚRITKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČŮ R40 - R43			-	1.4.3.2.08	