


ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN~50HZ, 230/400V/1N-C-S, 2P+PE~50HZ, 230V/1T (ZIS), ELEKTRICKÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000-7-710. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEZVÝCH ČÁSTI EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ŽIVOTNÉ DÍLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3. V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

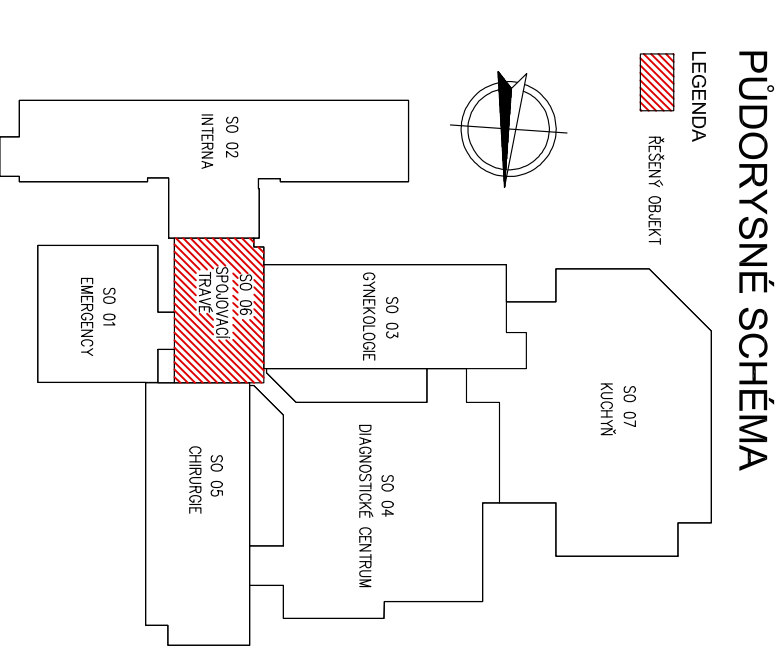

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, mě se za to, že je firm definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

## PŘÍSTROJE

- ⊙ SPINAČ, TLAČÍTKOVÝ, IP20
  - ⊙ SPINAČ, TLAČÍTKOVÝ, IP20, S ORIENTAČNÍ LED
  - ♂ SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, IP20
  - ♂ SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, IP44
  - ♂ SPINAČ, ŘÁZENÍ 5, IP20
  - ♂ SPINAČ, ŘÁZENÍ 5, IP44
  - ♂ SPINAČ, ŘÁZENÍ 6, IP20
  - ♂ SPINAČ, ŘÁZENÍ 6, IP44
  - ♂ SPINAČ, ŘÁZENÍ 7, IP20
  - ♂ SPINAČ, ŘÁZENÍ 7, IP44
  - ♂ SPINAČ 16A/400V, IP44
- 1xx ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), NEZALOHOVANÁ
  - 2xx ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), ZALOHOVANÁ, TŘÍDA 15
  - 3xx ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), ZALOHOVANÁ, TŘÍDA 0
  - 1xx DVOUZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), NEZALOHOVANÁ
  - 2xx DVOUZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), ZALOHOVANÁ, TŘÍDA 15
  - 4xx ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), ZALOHOVANÁ, ZIS, TŘÍDA 15
  - PA ZÁSUVKA PRO OCHRANNÝ VODIČ PA
  - ⊕ ZNAČKA POSPOJENÍ
  - ⊖ VOLNÝ VÝVOD KABELU PRO EL. ZAŘÍZENÍ
  - ⊕ ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHA VODIVĚ PŘÍPOJENÁ VODIČEM C16 V MIN. 4 BODECH K HOP
  - PE-PA PŘÍPOJENICE PRO VYROMÁNÍ POTENCIÁLU PE+PA
  - ▬ ROZVADĚČ SILNOPROUDU

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Objekt	Číslo	Jméno	Plocha m <sup>2</sup>	Poznámka
	SO 06 (SPOJOVACÍ TRAVĚ)			
	4.01	OKLADOVÁ KOMORA	2,26	
	4.02	WC IMOBILNÍ	4,77	
	4.03	HALA – CHÚC	79,33	
	4.04	LŮŽKOVÝ VÝTAH	7,50	
	4.05	LŮŽKOVÝ VÝTAH	7,50	
	4.06	HALA	177,38	
	4.09	PŘEDSÍŇ WC	2,63	
	4.10	WC	2,35	
	4.11	PŘEDSÍŇ WC	2,63	
	4.12	WC	2,23	
	4.13	OSOBNÍ VÝTAH	4,32	
	4.14	OSOBNÍ VÝTAH	3,42	
	4.15	OSOBNÍ VÝTAH	3,42	
	4.16	BALIKON	4,63	

Číslo	Datum	Popis zábr.	Návrh.	Opisovaný projektant	Škafka
OBJEDMATEL KRAJ VYSOČINA Želkova 67/1882 Jihlava PSČ 587 33 IČ: 70890749			ZPRACOVATEL ČÁSTI Ing. Tomáš Marek Mendlova 980 Humpolec 390 01 IČ: 0165431 e-mail: smlava@seznam.cz		
OBJEDMATEL KRAJ VYSOČINA Ing. Petr Šalhor Kobylská 600 Havlíčkův Brod IČ: 0165431 e-mail: smlava@seznam.cz			ZPRACOVATEL Ing. Petr Šalhor Kobylská 600 Havlíčkův Brod IČ: 0165431 e-mail: smlava@seznam.cz		
OBJEKT D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVĚB STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ BUDOVY SO 06 (SPOJOVACÍ TRAVĚ)			AUTORIZOVÁNO		
KRAJ VYSOČINA HAVLÍČKOVÝ BROD			ING. TOMÁŠ WAREK		
AKCE NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ BUDOVY			ING. FRANTIŠEK DVOŘÁK		
OBJEKT SO 06 (SPOJOVACÍ TRAVĚ)			AUTORIZOVAL		
ČÁST D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVĚB D.1.4.3. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			FORMÁT 6 x A4		
OBJEKT SO 06 (SPOJOVACÍ TRAVĚ)			KOTOVANO mm		
ČÁST D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVĚB D.1.4.3. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			STUPEŇ DPS a TDW		
OBJEKT SO 06 (SPOJOVACÍ TRAVĚ)			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2020 / 04		
ČÁST D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVĚB D.1.4.3. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			DATUM 04 / 2020		
OBSAH PŮDORYS 4.N.P. - ELEKTROINSTALACE			MĚŘITVO 1 : 50		
OBSAH PŮDORYS 4.N.P. - ELEKTROINSTALACE			ČÍSLO VYKRESU 1.4.3.2.11		
OBSAH PŮDORYS 4.N.P. - ELEKTROINSTALACE			REVIZE		