

PŮDORYS STROJOVNY

LEGENDA VZT

- VZDUCHOTECHNICKÉ ZARÍZENÍ
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODPADNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – PŘÍVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ČERSTVÝ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – STAVAJÍCÍ

LEGENDA UT, CHL

- PŘEDIZOLOVANÉ VZT POTRUBÍ
- PANELE Z TVRDE POLYURETANOVÉ PĚNY (PUR/PIR) OBOUSTRANNĚ POTAŽENÉ HLINIKOVOU FOLIÍ O TL. 200MM
- HLINIKOVÁ VRSTVA JE Z VĚJŠÍ STANY OPATŘENA OCHRANÝM LAKEM (3 G/MZ +/- 0.5)
- TLOUŠTKA JE 30 MM

LEGENDA UT, CHL

- TOPNÁ VODA VZT – PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA VZT – ZPĚTNÉ
- TOPNÁ VODA STAVAJÍCÍ – PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA STAVAJÍCÍ – ZPĚTNÉ
- CHLADNÁ VODA VZT – PŘÍVOD
- CHLADNÁ VODA VZT – ZPĚTNÉ

POZNÁMKY



PŘED OBJEDNÁNÍM POTRUBÍ A ZAPOČÍTÁNÍ MONTÁŽI VZDUCHOTECHNIKY JE NUTNÉ PROVĚST PŘEKERENÍ STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A PROVĚRIT SROUŠU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ. PŘEDVŠÍM SE JEDNÁ O PROSTUPY DO CENTRÁLNÍHO KANÁLU PRO ODPADNÍ VZDUCH, PROSTUPY STAVAJÍCÍCH OBVODOVÝM ZDÍM A PŘEBĚH STAVAJÍCÍCH PÁTERNÍCH TRAS VZDUCHOTECHNIKY. PŘI MONTÁŽI A DEMONTÁŽI STAVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY BUDE NUTNÉ DEMONTOVAT I ČÁST ROZVODŮ ODVODNĚNÍ VZDUCHU VČETNĚ TLUMIČŮ HLUKU. PŘÍPOJENÍ NA CENTRÁLNÍ ROZVODY CHLADU BUDE NUTNÉ PROVĚST V MÍSTNOSTI Č.1.01.07.S2.018 CHODBA. V TOMTO PŘÍPADĚ BUDE NUTNÉ DEMONTOVAT ČÁST STAVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO LAMELOVÉHO PODHLEDU. NOVÉ ROZVODY CHLADU BUDOU IZOLOVÁNY POTRUBNÍ TEPELNOU IZOLACÍ Z KAUKČUKU 13MM. V TRASE NOVOHO PŘÍPOJENÍ BUDE NUTNÉ PROVĚST CELKEM 8x5 POZÁRNÍCH UPÁNEK. VEŠKERÉ NOVÉ ROZVODY VČETNĚ KOLEN, OBOČEK, REDUKCÍ A ARMATUR BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY 183/2007Sb. VEŠKERÉ PROSTUPY ZDÍM V OHRANIČNICE (VČETNĚ IZOLACE) TEPLOTA CHLADICÍ VODY 6/12°C TEPLOTA TOPNÉ VODY 80/60°C

PŮDORYSNÉ SCHEMA

M 1 : 1000

LEGENDA

ROZVOD UT

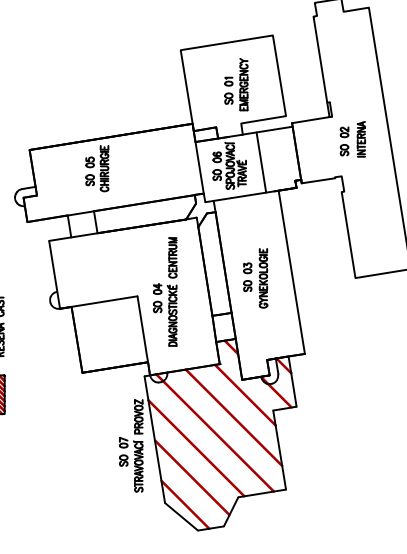

K. U. HAVLÍČKŮV BROD (637823)

0	04/2020	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING. RYBÁŘ JAKUB	ING. RYBÁŘ	ING. RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace Hlavýčkův Brod Hlavýčkův Brod	PROJEKTANT ČÁST: PROJEKT CENTRUM s.r.o.	PROJEKTANT:	ING. RYBÁŘ JAKUB
MÍSTO STAVBY: Havlíčkův Brod	VYPRACOVAL: ING. RYBÁŘ JAKUB	AUTOR:	ING. RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: Havlíčkův Brod	ZODP. PROJEKTANT: ING. RYBÁŘ	ARCH. NÁVHRH:	—
NÁZEV AKCE: NEMOCNICE HB – VÝMĚNA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY PRO STRAVOVACÍ PAVILON (JEDNOTKA VÝDEJE JÍDEL)	FORMÁT:	8/A4	
OBJEKT: SO-01: BUDOVA Č.7	ČÁST: D.1.4 Technická projektová část a) zařízení pro vytápění a ochlazování staveb b) zařízení vzduchotechniky	DATAUM:	04/2020
OSAH:		STUPEŇ PD:	TP
		Č. ZAKÁZKY:	20-021
		MĚŘÍTKO:	1:50
		SOUBOR:	—
		Č. VÝPŘESU:	Č. PARE
			D1.4.AB.2

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝPŘES ČI JEHO ČÁST MOŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINYM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASÍ AUTORA