

LEGENDA VZT

- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODPADNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – PŘÍVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ČERSTVÝ VZDUCH
- - - VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ

PŘEDIZOLOVANÉ VZT POTRUBÍ

- PANELE Z TVRDÉ POLYURETANOVÉ PĚNY (PUR/PIR) OBOUSTRANNĚ POTIAŽENÉ HLINÍKOVOU FOLÍ O TL. 200MM
- HLINÍKOVÁ VRSTVA JE Z VNĚJŠÍ STANY OPAŘENÁ OCHRANNÝM LAKEM (3 G/M2 +/- 0,5).
- TLOUŠŤKA JE 30 MM


POZNÁMKY

PŘED OBJEDNÁNÍM POTRUBÍ A ZAPOČETÍM MONTÁŽI VZDUCHOTECHNIKY JE NUTNÉ PROVĚST PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A PROVĚŘIT SOHODU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ. PŘEDĚVŠÍM SE JEDNÁ O PROSTUPY DO CENTRÁLNÍHO KANÁLU PRO ODPADNÍ VZDUCH, PROSTUPY STÁVAJÍCÍM OBVODOVÝM ZDÍVEM A PRŮBĚH STÁVAJÍCÍCH PATEŘNÍCH TRAS VZDUCHOTECHNIKY. PŘI MONTÁŽI A DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY BUDE NUTNÉ DEMONTOVAT I ČÁST ROZVODŮ ODVODNĚNÍ VZDUCHU VČETNĚ TLUMIČŮ HLUKU. PŘÍPOJENÍ NA CENTRÁLNÍ ROZVODY CHLADU BUDE NUTNÉ PROVĚST V MÍSTNOSTI Č.1.01.07.SZ.018 CHODBA. V TOMTO PŘÍPADĚ BUDE NUTNÉ DEMONTOVAT ČÁST STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO LAMELOVÉHO PODHLEDU. NOVÉ ROZVODY CHLADU BUDOU IZOLOVÁNY POTRUBNÍ TEPELNOU IZOLACÍ Z KAUČUKU 13MM. V TRASE NOVÉHO PŘÍPOJENÍ BUDE NUTNÉ PROVĚST CELKEM 8XS POŽÁRNÍCH UCPÁVEK. VEŠKERÉ NOVÉ ROZVODY VČETNĚ KOLEN, ODBOČEK, REDUKCÍ A ARMATUR BUDOU OPAŘENY IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY 193/2007Sb. VEŠKERÉ PROSTUPY ZDÍVEM V CHRANIČCE (VČETNĚ IZOLACE) TEPLOTA CHLADÍČÍ VODY 6/12°C TEPLOTA TOPNÉ VODY 80/60°C

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

M 1 : 1000

LEGENDA
REZNAK ČÁST

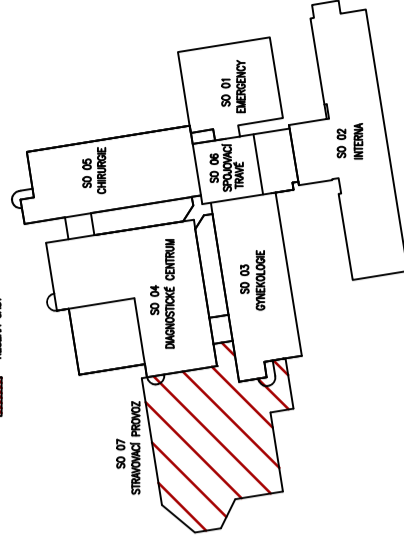

k.ú. HAVLÍČKŮV BROD (637823)

0	04/2020	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RYBÁŘ JAKUB	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace Husova 2624 580 22 Havlíčkův Brod	PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM NOVÁ S.R.O.	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM NOVÁ S.R.O.
MÍSTO STAVBY: HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL: ING.RYBÁŘ JAKUB	AUTOR: ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: HAVLÍČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANTI: ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH: –
NAZEV AKCE: NEMOCNICE HB – VÝMĚNA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY PRO STRAVOVACÍ PAVILON (JEDNOTKA VÝDEJE JÍDEL)	FORMÁT: 3/A4	DATUM: 04/2020
	STUPEŇ PD: TP	Č. ZAKÁZKY: 20–021
	MEŘÍTKO: 1:50	SOUBOR: – – –
OBJEKT: SO-01: BUDOVA Č.7	ČÁST: D.1.4 Technika prostředí staveb a) zařízení pro vytápění a ochlazování staveb b) zařízení vzduchotechniky	Č. VÝKRESU: Č. PARÉ
OBSAH: ŘEZ STROJOVNOU - VZT D1.4.AB.3		

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍROVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA

